

בקר למדפי עשן - עובדים בחרום

UFC-24-IL-Smoke

UFC-24-2-IL-Smoke



- ▶ התקנה בצמוד למדף העשן (עובד בחרום)
- ▶ UFC-24-IL-Smoke - בקר למדף בודד
- ▶ UFC-24-2-IL-Smoke - בקר ל-2 מדפים
- ▶ תקשורת BACnet על הרכזת M240-Matrix
- ▶ בקר Plug&Play
- ▶ אפשרות בדיקת מצב מדף מקומי
- ▶ גמישות בהוספת מדפים בפרויקט
- ▶ עמיד בטמפרטורה 180C למשך 30 דקות, עם אישור ממכון התקנים



EN 60730-1
IEC 60730-1
EN 60730-2-14
IEC 60730-2-14

www.tuv.com
טל 0007000000



מתח עבודה	-20%...+20% - 24 V AC/DC	חשמל
זרם לתכנון	2VA - בנוסף למנוע	
זרם עבודה	2W - בנוסף למנוע	
חיבורים	חיבורים מהירים - מחברים AMP מיוחדים למנועי בלימה	
Modbus RTU	Rs-485 (EIA-485 or TIA-485)	תקשורת
מספר יחידות מירבי	100 יחידות	
מהירות תקשורת	19200, 9600, 36400, 78600 ביט/שנייה - על פי DIP SWITCH	
כתובות בינרים	1-127	
נגד סוף קו	120 OHM - על ידי ג'מפר	
זמן תגובה אופייני	קטן מ-100ms	
BACnet Ms/Tp	Rs-485 (EIA-485 or TIA-485)	תקשורת
מספר יחידות מירבי	65 יחידות	
מהירות תקשורת	19200, 9600, 36400, 78600 ביט / שנייה - זיהוי אוטומטי	
כתובות בינרים	127...1 (0 שמור)	
נגד סוף קו	120 OHM - על ידי ג'מפר	
זמן תגובה אופייני	קטן מ-100ms	
תנאי עבודה	0-180c למשך 30 דקות, בלחות יחסים 90%-10 (ללא עיבוי)	כללי
תנאי איחסון	10-60c בלחות יחסית 90%-10 (ללא עיבוי)	



אישורים ותקנים

TUV פרוט תקנים
 אישור מס' - T 72191139 0001
 תיק 31981834 001
 תקן IEC 60730-1: 2003
 IEC 60730-2-14: 1995 + A1 + A2
 EN 60730-1: 2016
 EN 60730-2-14: 1997 + A1 + A11 + A2

CE פרוט תקנים
 אישור מס' - 9712306702
 תקן IEC 60730-1: 2003
 EN 60730-1: 2016
 IEC 60730-2-14:1995, AMD1: 2001, AMD2:2007
 EN 60730-2-14: 1997 + A1: 2001 + A11: 2005 + A2: 2008

מכון התקנים ישראל
 דו"ח בדיקה מס 711322601
 בקר למדף עשן (משתתף באירוע חרום) נבדק בתנור
 בטמפרטורה 180C במשך 30 דקות. תוצאה - במשך כל הזמן הבקר עבד ונתן
 הוראה למנוע בלימו להפתח ולהסגר.

שרטוט חשמלי - מדף בודד עשן UFC-24-IL-Smoke

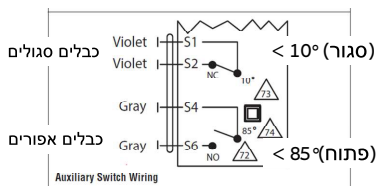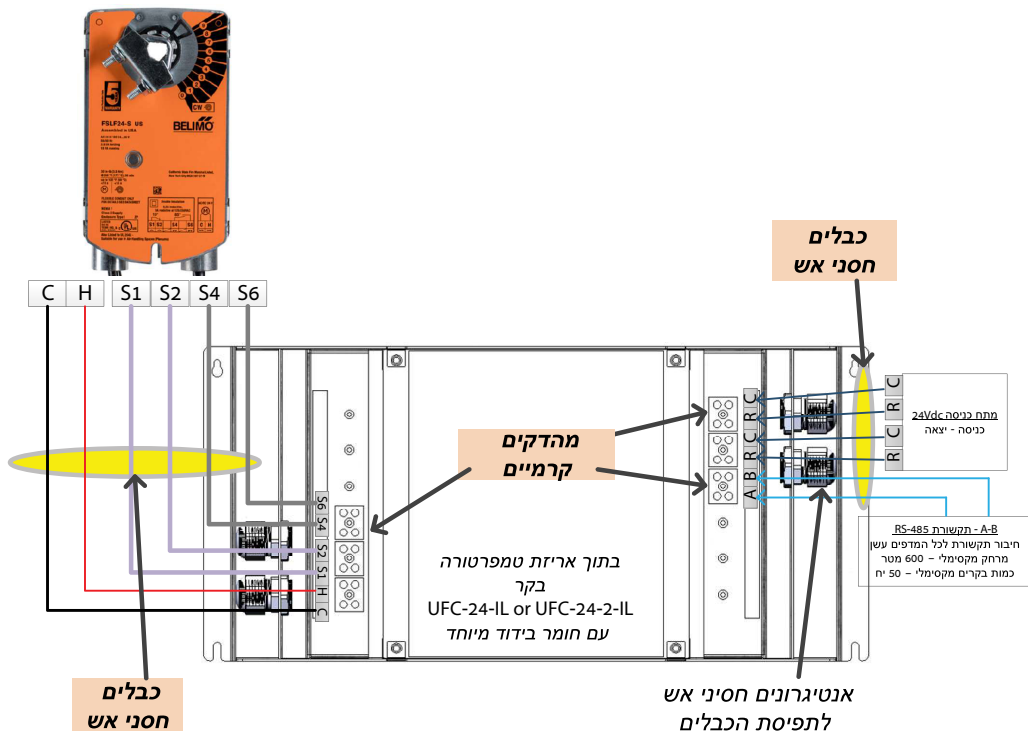

שרטוט חשמלי - מדף בודד עשן UFC-24-2-IL-Smoke

